



מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9012318596
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	יו אס V וי טק
כתובת:	בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין	

בדיקה של:

לוח משנה מדגם 3000S-FRP מתוצרת חברת Us V-Tech המיועד לרכזת קוגר 3000
--

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 21,22, של ת"י 1220 חלק 2 - " מערכות גילוי אש : יחידות בקרה" מאוקטובר 1994.

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

כללי:

נבדק לוח משנה מדגם 3000S-FRP מתוצרת חברת יו.אס.וי.טק, הלוח נבדק מול רכזת מדגם קוגר 3000 בעזרת כרטיס תקשורת US-COM-V5 מתוצרת חברת יו.אס.וי.טק

מסקנה

לוח המשנה שנבדק, מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

הערה

לוח המשנה נבדק עם כבל באורך של 1000 מטרהמחובר לרכזת הגילוי. יחידת הבקרה נבדקה בשילוב של עד 4 לוחות משנה המחוברים במקביל.




יוסי אהרון
בודק

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תוצאות הבדיקה

חיבור בין הבקרה לפנל משנה
נעשה בכבל עם 4 גידים

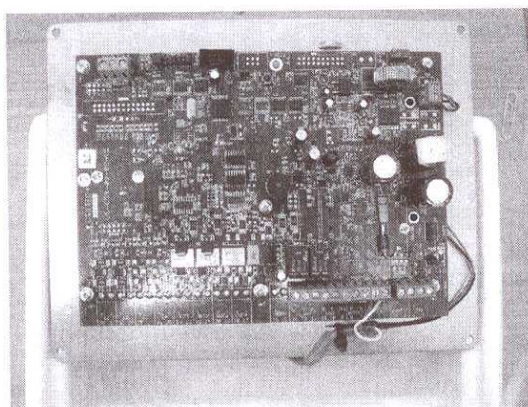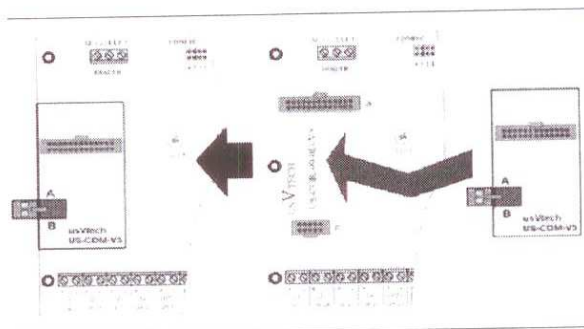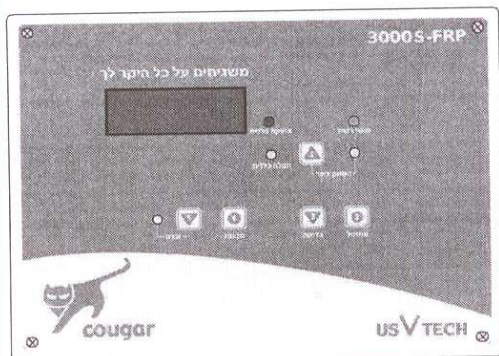

יוסי אהרון
בודק

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן